



ISO9002
BS 9002
EN 9002
KSA 9002

ERA



損保仕様対応（UL&FM 規格） スプリンクラー巻き出しフレキ

パーフェクトエース

（財）日本消防設備安全センター性能評定品

Underwriters Laboratories Inc.(UL)Listed

Factory Mutual Insurance Company(FM)Approved




株式会社 宮本工業所

Perfect Ace



構成図

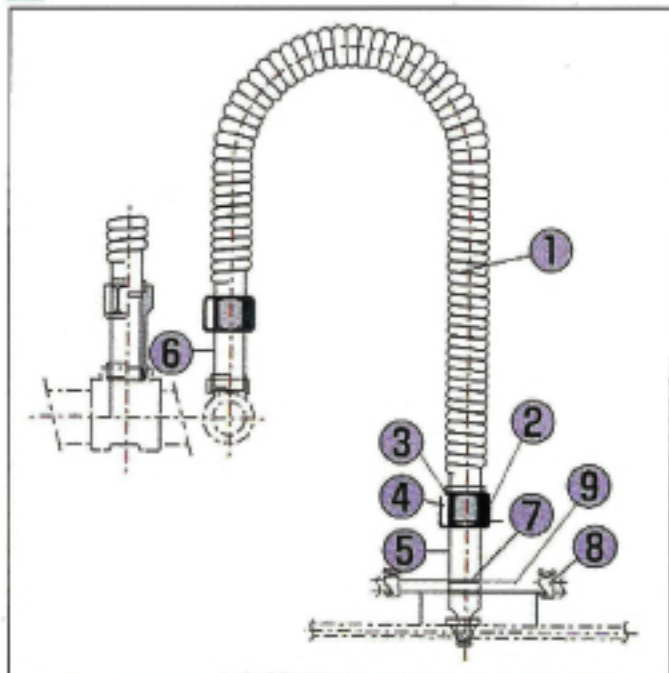

特長

- 1、安心・高品質な **UL LISTED** 商品です。
外資系**損保仕様**物件に使用可能。
- 2、フレキ**両端**に**絶縁継手**を使用。
電食や迷走電流からフレキを保護します。
- 3、H型はフレキ外面の絶縁性を
向上させた商品です。
(自己消炎性素材による**外面コーティング**)
- 4、**FM** 承認品、**クリーンルーム**対応品は
受注生産になります。(納期約90日)

スプリンクラー用巻き出し配管

MA-I-S 型 スタンダードタイプ



MA-I-H 型 外面コーティングタイプ



No.	部 品 名	材 質	数 量	備 考
①	フレキシブルチューブ	SUS304	1	0.3mm
②	ナット	BRASS	2	
③	絶縁リング	NYLON66	2	
④	パッキン	NER	2	
⑤	レギュレーサ	SPP	1	亜鉛メッキ
⑥	ニップル	SPP	1	亜鉛メッキ
⑦	センターブラケットA	SS41	1	亜鉛メッキ
⑧	サイドブラケットB	SS41	2	亜鉛メッキ
⑨	四角バー		1	1200L

■ フレキ長さは 1000L 1200L 1400L 1500L 1800L 2100L 2500L 2800L 3100L 3500L をご用意しております。

注文は 15 本単位でお願いします。(フレキ長さ 2000L 以上を御使用の場合、損保会社に確認してから御使用下さい。)

■FM 承認品は MA-I-S 型 (UL Type SP) にステンレスメッシュブレードを施した製品です。

■クリーンルーム対応品は UL 用と FM 用を御用意しております。クリーンルーム用は絶縁継手を使用しておりません。溶接一体型です。

施工上のご注意

- ナットから 40mm 以内ではフレキの曲げ加工を避けて下さい。 ●パーフェクトエースをスプリンクラー以外の用途に使用しないで下さい。
- ナットの締め付けは最後まで確実に締めて下さい。 ●パッキン類の再使用はお避け下さい。
- 溶接作業時 フレキに絶対接触させないで下さい。 ●フレキが全ネジ等に触れる場合防食テープ等で処理してください (H 型を除く)
- ▲UL とは Underwriters Laboratories Inc. の略称です。 ▲FM とは Factory Mutual Insurance Company の略称です。

—お問い合わせ お申し込みは—

日本発売元

FM&NFPA 仕様スプリンクラー設備のトップランナー



株式会社 宮本工業所

〒108-0073 東京都港区三田3-4-2

TEL 03-3453-1041

FAX 03-3453-9715 URL <http://www.miya-spkr.co.jp>

■ 輸入元 MATE Corporation

■ 製造元 Dong-A Flexible Metal Tubes Co.LTD

MA-S型 MA-H型 付属部品

■ 標準付属品

部品名	ストレートレジュサー
材質	S P P
	

部品名	ニップル
材質	S P P
	

部品名	センター金具横掛
材質	SS 4 1
	

■ 別注付属品

部品名	アングルレジュサー
材質	S P P
	

部品名	フキーフキ 接続ニップル
材質	S P P
	

部品名	角バー
材質	
	

部品名	サイド金具板式
材質	SS 4 1
	

部品名	サイド金具バネ式
材質	SWP
	

部品名	センター金具丸穴
材質	SS 4 1
	

■カタログ記載の内容は、改良のため変更することがあります。



株式会社 宮本工業所